

# ふじみ衛生組合新ごみ処理施設建設ニュース


v o L 43 平成24年4月発行

ふじみ衛生組合（組織市：三鷹市・調布市）

今月号のニュースは、第21回地元協議会の傍聴、建設工事の平成24年度スケジュールと進捗状況、施設稼働前大気質現況調査結果を掲載しています。

## 第21回地元協議会の傍聴

第21回地元協議会を開催いたしますので、下記のとおり会議の傍聴をお知らせいたします。

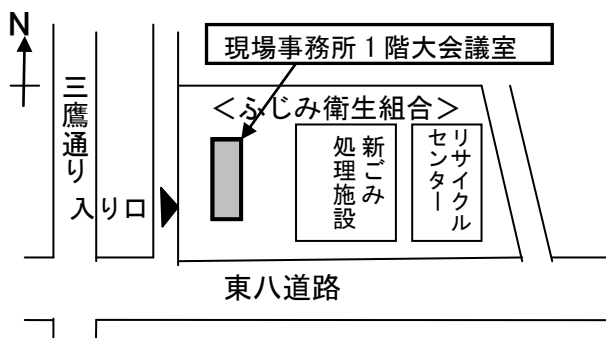


- ・ 日 時：平成24年4月26日（木）  
午後6時30分から
- ・ 場 所：新ごみ処理施設現場事務所  
1階大会議室（左図□箇所）

## 建設工事の平成24年度スケジュールと進捗状況


新ごみ処理施設の建物全体の全体像がはっきりしてきました。現在の工事全体の進捗率は、約65%です。

平成24年度スケジュール												
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
建築工事	▼外壁塗装											
プラント工事												
煙突工事						▼外筒塗装						
外構工事						▼構内道路			▼植栽工事			
試運転						▼受電			▼試験焼却開始			竣工▼

撮影日：平成 24 年 4 月 18 日

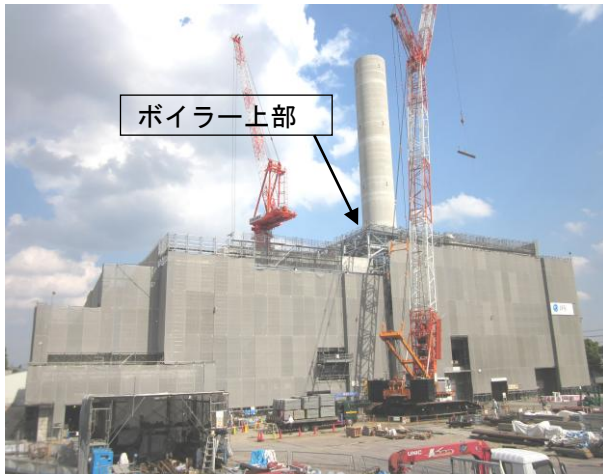

【建物西側からの全景】

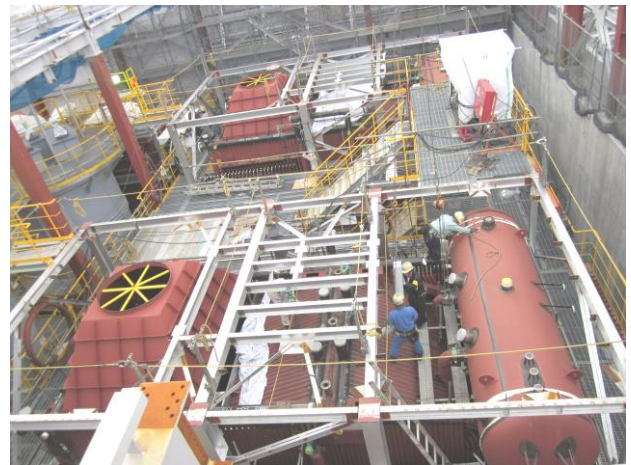

【ボイラー上部】

### 施設稼働前大気質現況調査結果

この調査は、施設の稼働前と稼働後の大気質の状況を比較するため、四季で調査します。下表は冬の調査結果です。今後は、春、夏、秋で調査を行います。

冬季：平成24年1月17日～23日

( )は単位

区分	測定地点名	二酸化 いおう (ppm)	二酸化 窒素 (ppm)	浮遊粒子 状物質 (mg/m <sup>3</sup> )	ダイオキ シン (pg-TE Q/m <sup>3</sup> )	塩化水素 (ppm)	水銀 (μg/m <sup>3</sup> )
施設稼働前 の測定結果	三鷹市立 南浦小学校	0.002	0.020	0.019	0.065	0.001 未満	0.001
	調布市 しいの木公園	0.002	0.019	0.017	0.053	0.001 未満	0.002
周辺の常時監視 測定局の結果	武蔵野市立 第五小学校	0.001	0.026	0.015			
	都立農業高校神代 農場 (調布市)		0.023	0.016			
環境基準	1 時間値の 1 日平均値	0.04 以下	0.04 ～ 0.06 以下	0.10 以下	年平均値 0.6 以下	労働環境 濃度の 目標環境 濃度 0.02	有害大気 汚染物質 に係る指 針値 0.04
	1 時間値の最高値	0.1 以下		0.2 以下			

問い合わせ：ふじみ衛生組合 新施設建設準備室 (担当：田中、深井)  
☎182-0012 東京都調布市深大寺東町7-50-30  
電話 042-490-5374  
FAX 042-482-5491  
E-mail [fujimi@fujimieiseikumiai.jp](mailto:fujimi@fujimieiseikumiai.jp)