


さんちょう ふじみ衛生組合三調だより

第38号令和6年10月発行
ふじみ衛生組合
(組織市：三鷹市・調布市)

～ふじみ衛生組合は三鷹市・調布市で構成された一部事務組合です～

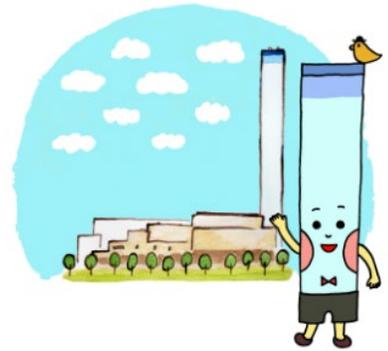


エントツくん

第12回ふじみまつりを開催します

ふじみ衛生組合では、環境に配慮しながら施設運営を行うとともに、三鷹市・調布市の皆様に、身近で親しまれる施設を目指しています。この一環として、地域の皆様との交流を深め、さらなる啓発活動の推進を図ることを目的として、年に1回「ふじみまつり」を開催しています。

詳細は、「広報ふじみ衛生組合（令和6年11月5日号）」をご覧ください。

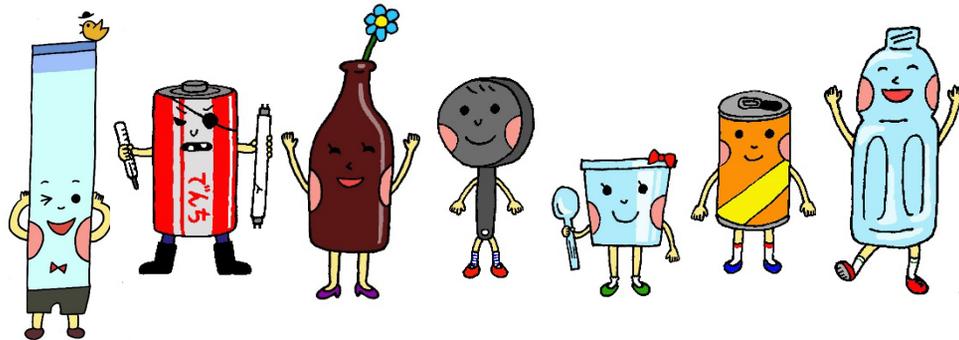

開催日

令和6年11月17日（日）
午前10時～午後3時
(開場：午前9時45分)
(荒天中止)
ふじみ衛生組合にて

ふじみ衛生組合リサイクルセンター中央棟解体工事説明会を開催します

ふじみ衛生組合が今年度予定している、リサイクルセンター中央棟の解体工事について、説明会を行います。

【開催日時】

- ・第1回：令和6年10月25日（金）午後6時30分～
- ・第2回：令和6年10月26日（土）午前10時～

※両日とも同じ説明内容です。

【会場】

ふじみ衛生組合クリーンプラザふじみ3階研修ホール


※会場に来られる方は、事前の申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。

※オンライン（ZOOM）による参加を希望される場合は、次の①～③の内容を記載のうえ、10月23日（水）午後5時までに【申込先】のアドレスに、Eメールにてお申込みください。10月24日（木）に、ふじみ衛生組合から、オンライン用URL等を送信します。


- ①参加される方の住所の市名（三鷹市、調布市、それ以外）
- ②氏名
- ③オンライン（ZOOM）で使用するメールアドレス

※資料は10月25日（金）午後3時頃から、ふじみ衛生組合ホームページ (<https://fujimieiseikumiai.jp/>) にて閲覧可能です。

【申込先】 fujimi-shisetuka@fujimieiseikumiai.jp（ふじみ衛生組合施設課 042-482-5497）



ふじみ衛生組合地元協議会



ふじみ衛生組合クリーンプラザふじみ3階研修ホールにおいて開催します。傍聴可能です。

- ・第83回地元協議会：令和6年11月22日（金）午後7時～
- ・第84回地元協議会：令和7年2月28日（金）午後7時～

※開催日程等の変更が生じた場合は、ふじみ衛生組合のホームページに掲載します。

クリーンプラザふじみ（可燃ごみ処理施設）の発電量実績



クリーンプラザふじみの発電量実績（MWh:メガワットアワー）

月	R6年度発電量	R5年度発電量	R4年度発電量
4月	4,166MWh	4,200MWh	4,624MWh
5月	2,339MWh	2,631MWh	2,699MWh
6月	1,043MWh	1,047MWh	1,066MWh
7月	3,968MWh	3,729MWh	4,119MWh
8月	4,978MWh	4,240MWh	4,611MWh
合計	16,494MWh	15,847MWh	17,119MWh

クリーンプラザふじみでは、ごみの焼却によって発生する熱を利用し発電しています。

令和6年4月～8月は約9,200世帯分の発電をしました。

※1世帯当たり電気消費量を360kWh/月として計算

※5～6月は焼却炉点検のため発電量が減っています。

ごみ搬入量等実績



※武蔵野市との相互支援により、三鷹市が武蔵野市へ搬入したごみを搬入実績に加え、武蔵野市がクリーンプラザふじみに搬入したごみは搬入実績から除いています。

クリーンプラザふじみの搬入・処理実績

年度	月	搬入量	搬入台数	焼却量	備考
令和6年度	4月	6,829.32トン	5,018台	7,291.68トン	
	5月	7,498.09トン	5,513台	4,475.69トン	焼却炉(1号炉)定期点検のため焼却量減
	6月	5,564.69トン	4,465台	2,127.81トン	焼却炉(1、2号炉)定期点検のため焼却量減
	7月	6,360.97トン	5,102台	7,245.01トン	
	8月	6,499.07トン	5,436台	7,946.70トン	
合計		32,752.14トン	25,534台	29,086.89トン	

排ガス測定結果




※いずれの項目も、自主規制値又は基準値以下となり、問題ありませんでした。

排ガス測定		※着色項目は自主規制値				備考
排ガス測定項目	自主規制値	令和6年4月		令和6年7月		
	又は基準値	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.01g/m ³ N以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	年6回測定
硫黄酸化物	10ppm以下	0.9	2.6	5.7	4.4	年6回測定
塩化水素	10ppm以下	3.6	6.7	1.4	2.0	年6回測定
窒素酸化物	50ppm以下	28	32	26	38	年6回測定
鉛	10mg/m ³ N以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定
カドミウム	1mg/m ³ N以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定
亜鉛	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定
水銀	0.05mg/m ³ N以下	0.00010未満	0.00010未満	0.00020	0.00010未満	年6回測定
一酸化炭素	100ppm以下	3	3	18	6	年6回測定
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m ³ N以下	1号炉 0.0000014 2号炉 0.00000069 ※いずれも令和6年7月に測定				年2回測定

1号炉・2号炉の大気環境測定結果は、ふじみ衛生組合のホームページからもご覧いただけます。

ふじみ衛生組合ホームページはこちら↓

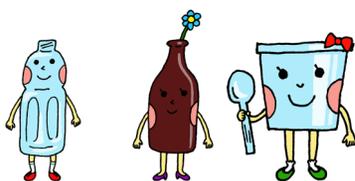

問合せ先：ふじみ衛生組合総務課環境企画係
〒182-0012東京都調布市深大寺東町7-50-30
電話：042-490-5374 FAX：042-482-5491 E-mail：fujimi@fujimieiseikumiai.jp