


さんちょう

第45号令和8年10月発行
ふじみ衛生組合
(組織市：三鷹市・調布市)

～ふじみ衛生組合は三鷹市・調布市で組織された一部事務組合です～

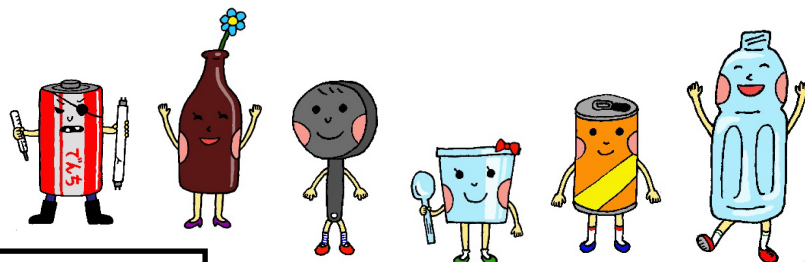

第14回ふじみまつりを開催します

ふじみ衛生組合では、環境に配慮しながら施設運営を行うとともに、三鷹市・調布市の皆様に、身近で親しまれる施設を目指しています。この一環として、地域の皆様との交流を深め、さらなる啓発活動の推進を図ることを目的として、年に1回「ふじみまつり」を開催しています。

詳細は、「広報ふじみ衛生組合（令和8年10月20日号）」をご覧ください。

ふじみ衛生組合ホームページ
はこちら↓



開催日時

令和8年11月8日（日）
午前10時～午後2時30分
ふじみ衛生組合にて

※開場は午前9時45分


※荒天中止。変更等ある場合は「ふじみ衛生
組合ホームページ」でお知らせします。



ごみ搬入量等実績

※武蔵野市との相互支援により、三鷹市が武蔵野市へ搬入したごみを搬入実績に加え、武蔵野市がクリーンプラザふじみに搬入したごみは搬入実績から除いています。

クリーンプラザふじみの搬入・処理実績					
年度	月	搬入量	搬入台数	焼却量	備考
令和8年度	4月	6,357.77トン	5,282台	7,476.42トン	
	5月	6,312.41トン	5,304台	4,818.95トン	焼却炉(1 号炉)定期点検のため焼却量減
	6月	6,524.32トン	5,525台	1,979.60トン	焼却炉(1、 2 号炉)定期点検のため焼却量減
	7月	6,366.52トン	5,375台	7,113.68トン	
	8月	5,977.84トン	5,087台	7,091.62トン	
合計		31,538.86トン	26,573台	28,480.27トン	



(仮称) 新リサイクルセンターの整備工事の進捗


ふじみ衛生組合では(仮称)新リサイクルセンターの整備を進めています。



建物基礎部分の掘削状況



隣接する焼却施設から工事エリアを撮影

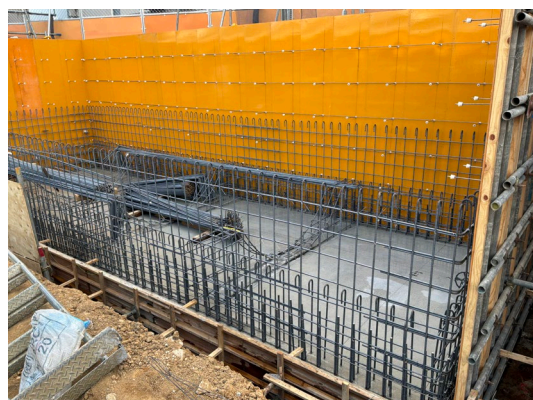

燃料タンク設置個所状況



ごみピット内の掘削状況

排ガス測定結果




※いずれの項目も、自主規制値又は基準値以下となり、問題ありませんでした。

排ガス測定 ※着色項目は自主規制値						
排ガス測定 項目	自主規制値	令和8年4月		令和8年7月		備考
	又は基準値	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	
ばいじん	0.01 g / m ³ N以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	年6回測定
硫黄酸化物	10 p p m以下	0.6	3.9	2.3	3.6	年6回測定
塩化水素	10 p p m以下	0.3未満	2.4	2.5	1.8	年6回測定
窒素酸化物	50 p p m以下	26	33	31	26	年6回測定
鉛	10m g / m ³ N以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定
カドミウム	1m g / m ³ N以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定
亜鉛	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	年6回測定
水銀	0.05m g / m ³ N以下	0.00013未満	0.00013未満	0.00013未満	0.00013未満	年6回測定
一酸化炭素	100 p p m以下	2	7	2	3	年6回測定
ダイオキシン類	0.1 n g -TEQ/m ³ N以下	1号炉 0.000000099 2号炉 0.00000018 ※いずれも令和8年7月に測定				年2回測定

焼却炉の大気環境測定結果は、ふじみ衛生組合のホームページからご覧いただけます。

ふじみ衛生組合ホームページはこちら↓

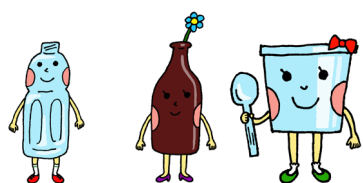

問合せ先：ふじみ衛生組合総務課環境企画係

〒182-0012東京都調布市深大寺東町7-50-30

電話：042-490-5374 FAX：042-482-5491 E-mail:fujimi@fujimieiseikumiai.jp