

リサイクルセンター整備基本計画（素案）を作成しました

ふじみ衛生組合では、平成7年1月から稼働しているリサイクルセンターの老朽化に伴い、新施設の整備が必要となっていることから、「リサイクルセンター整備基本計画（素案）」を作成しました。

※「リサイクルセンター整備基本計画（素案）」は、ふじみ衛生組合のホームページに掲載しています。



1 現施設の主な課題

- (1) 稼働後26年が経過し、施設・設備の経年劣化が進行している。
- (2) 処理ラインの不足から、収集品目・収集方法の多様化への対応が難しく、処理能力・品質に影響が生じている。
- (3) 貯留スペースの不足、周辺環境への影響が懸念されている。

2 リサイクルセンター整備基本計画（素案）の概要

1 事業主体及び更新予定地


（事業主体） ふじみ衛生組合
（更新予定地） ふじみ衛生組合用地
（調布市深大寺東町7丁目50番地30）

2 整備手法

自区域内処理の原則、経済性優位となる中央棟のみの建替更新（図①参照）とする。

※ 工事期間中は、東棟で不燃ごみ、北棟でびん・缶を処理。プラスチック及びペットボトルは熱回収（焼却処理）とする。

【図①】整備手法及び工事期間中のごみ処理方法

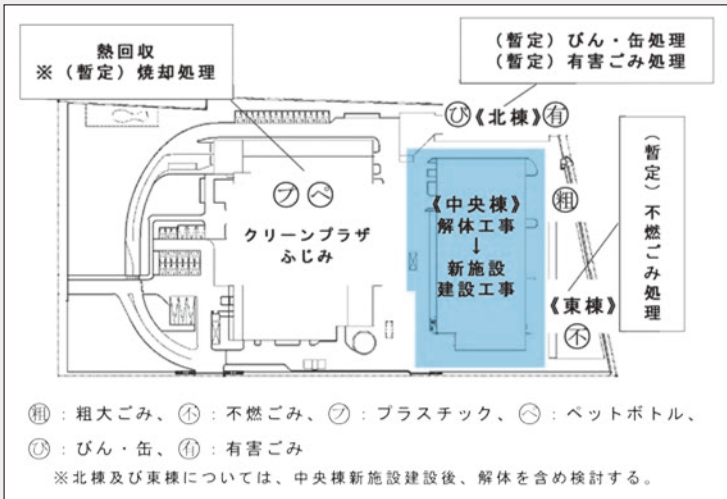

3 処理品目及び施設規模

	【現施設】		【新施設】
①粗大ごみ	無※①	⇒	7t/5h
②不燃ごみ	71t/5h	⇒	23～27t/5h※②
③プラスチック※③	無	⇒	37～41t/5h※②
④ペットボトル	7.5t/5h	⇒	10t/5h
⑤びん・缶	2.4t/5h	⇒	11t/5h
⑥有害ごみ	保管	⇒	保管

※① 現施設に破碎設備が無いため、重機で破碎し、処理しています。

※② 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が令和3年6月に公布され、今後、国においては製品プラスチックを含むプラスチックのリサイクルを推進する予定です。当組合でも、今後、製品プラスチックのリサイクルを検討するため、施設規模に幅を持たせています。

※③ 処理ラインが無いため、不燃ごみラインを利用しています。

4 付帯機能計画

- ①環境学習機能
施設見学者ルートの設定をはじめ、リサイクル体験

機能、環境学習会議室等の設置を検討する。

②地域コミュニケーション・市民への還元機能

三鷹市民及び調布市民の方を対象とした集会等のコミュニティ活動に活用できるスペースや、粗大ごみとして排出された家具などを修理・加工して展示・販売するリサイクル工房機能を検討する。

また、粗大ごみ、不燃ごみ等を持ち込みできるように検討する。

③防災機能

備蓄倉庫機能を持たせるなど、避難所としての役割を果たせる整備の検討や、災害時にも安定的にごみ収集を図ることができるよう、一時貯留機能の充実を検討する。

5 事業スケジュール

令和9年度の竣工を予定（表①参照）

【表①】事業スケジュール（案）

項目	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
基本計画策定	策定						
施設整備実施計画策定		決定					
事業者選定				契約			
東棟・北棟改造設計・施工							
暫定処理							
中央棟解体工事設計・施工							
新施設建設工事設計・施工							
竣工・稼働							竣工

6 事業費

建設費として約70億円（税抜き）を想定


7 今後の予定

- ①パブリック・コメントの実施（※） 令和3年12月下旬
 - ②市民説明会の実施（※） 令和4年1月下旬
 - ③リサイクルセンター整備基本計画の策定 令和4年3月下旬
- （※）詳細については、後日、組合ホームページ及び三鷹市・調布市の広報でお知らせします。

モバイルバッテリー・電子たばこは「有害ごみ」として出してください。

燃やせないごみやプラスチックごみなどにモバイルバッテリー（※）や電子たばこが混じっていると選別作業の際に発火事故につながります。適正な分別をお願いします。

（※）携帯電話やタブレットなどを充電する持ち運び可能な充電器

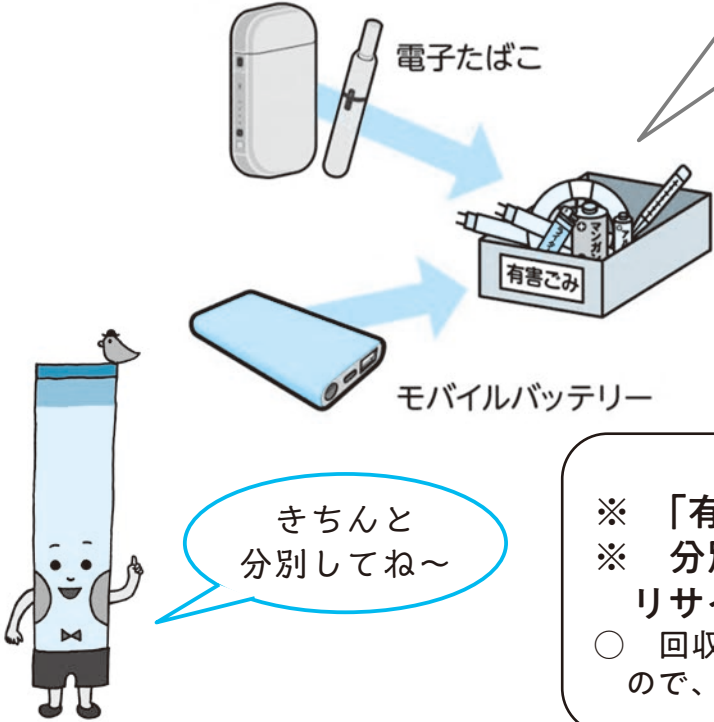

これらも「有害ごみ」です！

《水銀を含むもの》




《引火のおそれのあるもの》



「有害ごみ」の出し方について（お願い）

- ※ 「有害ごみ収集日」に出してください。
- ※ 分別方法については、お住いの三鷹市または調布市のリサイクルカレンダーやホームページをご覧ください。
- 回収した水銀等は専門の施設で処理し、リサイクルしていますので、皆様のご協力をお願いします。



ふじみ衛生組合

〜花いっぱいプロジェクト〜

組合では、市民の皆様に組合の施設に親しみを感じていただくため、三鷹市・調布市共催で「花いっぱいプロジェクト」を実施し、ボランティアの方々と夏〜秋・冬〜春の年に2回、花壇づくりを行っています。

組合西側の花壇には、四季折々の可愛い花が咲いていますので、お近くをお通りの際は、是非ご覧ください。



排ガス測定結果をお知らせします

煙突測定口で計測した排ガスの測定結果です。
いずれも自主規制値を下回っています。
測定日：1号炉 令和3年7月20日（火）
2号炉 令和3年7月13日（火）

項目	炉別	測定値	自主規制値
ばいじん	1号炉	0.001g/m ³ N未満	0.01g/m ³ N以下
	2号炉	0.001g/m ³ N未満	
硫黄酸化物	1号炉	0.6ppm未満	10ppm以下
	2号炉	0.8ppm	
塩化水素	1号炉	0.5ppm	10ppm以下
	2号炉	0.5ppm	
窒素酸化物	1号炉	28ppm	50ppm以下
	2号炉	17ppm	
水銀	1号炉	0.0001mg/m ³ N未満	0.05mg/m ³ N以下
	2号炉	0.0001mg/m ³ N未満	
ダイオキシン類	1号炉	0.00000012ng-TEQ/m ³ N	0.1ng-TEQ/m ³ N以下
	2号炉	0.00013ng-TEQ/m ³ N	

令和3年度
ふじみまつり

〜三調めのエントツくんまつり〜
を中止します

毎年11月に開催している「ふじみまつり〜三調めのエントツくんまつり〜」は、昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止することにいたしました。

楽しみにされていた皆様には大変申し訳ございませんが、ご理解をお願いいたします。

